


ホール利用に伴う提出書類のお手続き流れ

ホールご利用のお申込みいただき、ありがとうございます。ご利用にいただくにあたり以下の書類提出が必要になる場合がございます。詳細については、舞台スタッフとの打合せ時にご説明差し上げますが、まずはご一読いただきますようお願いいたします。

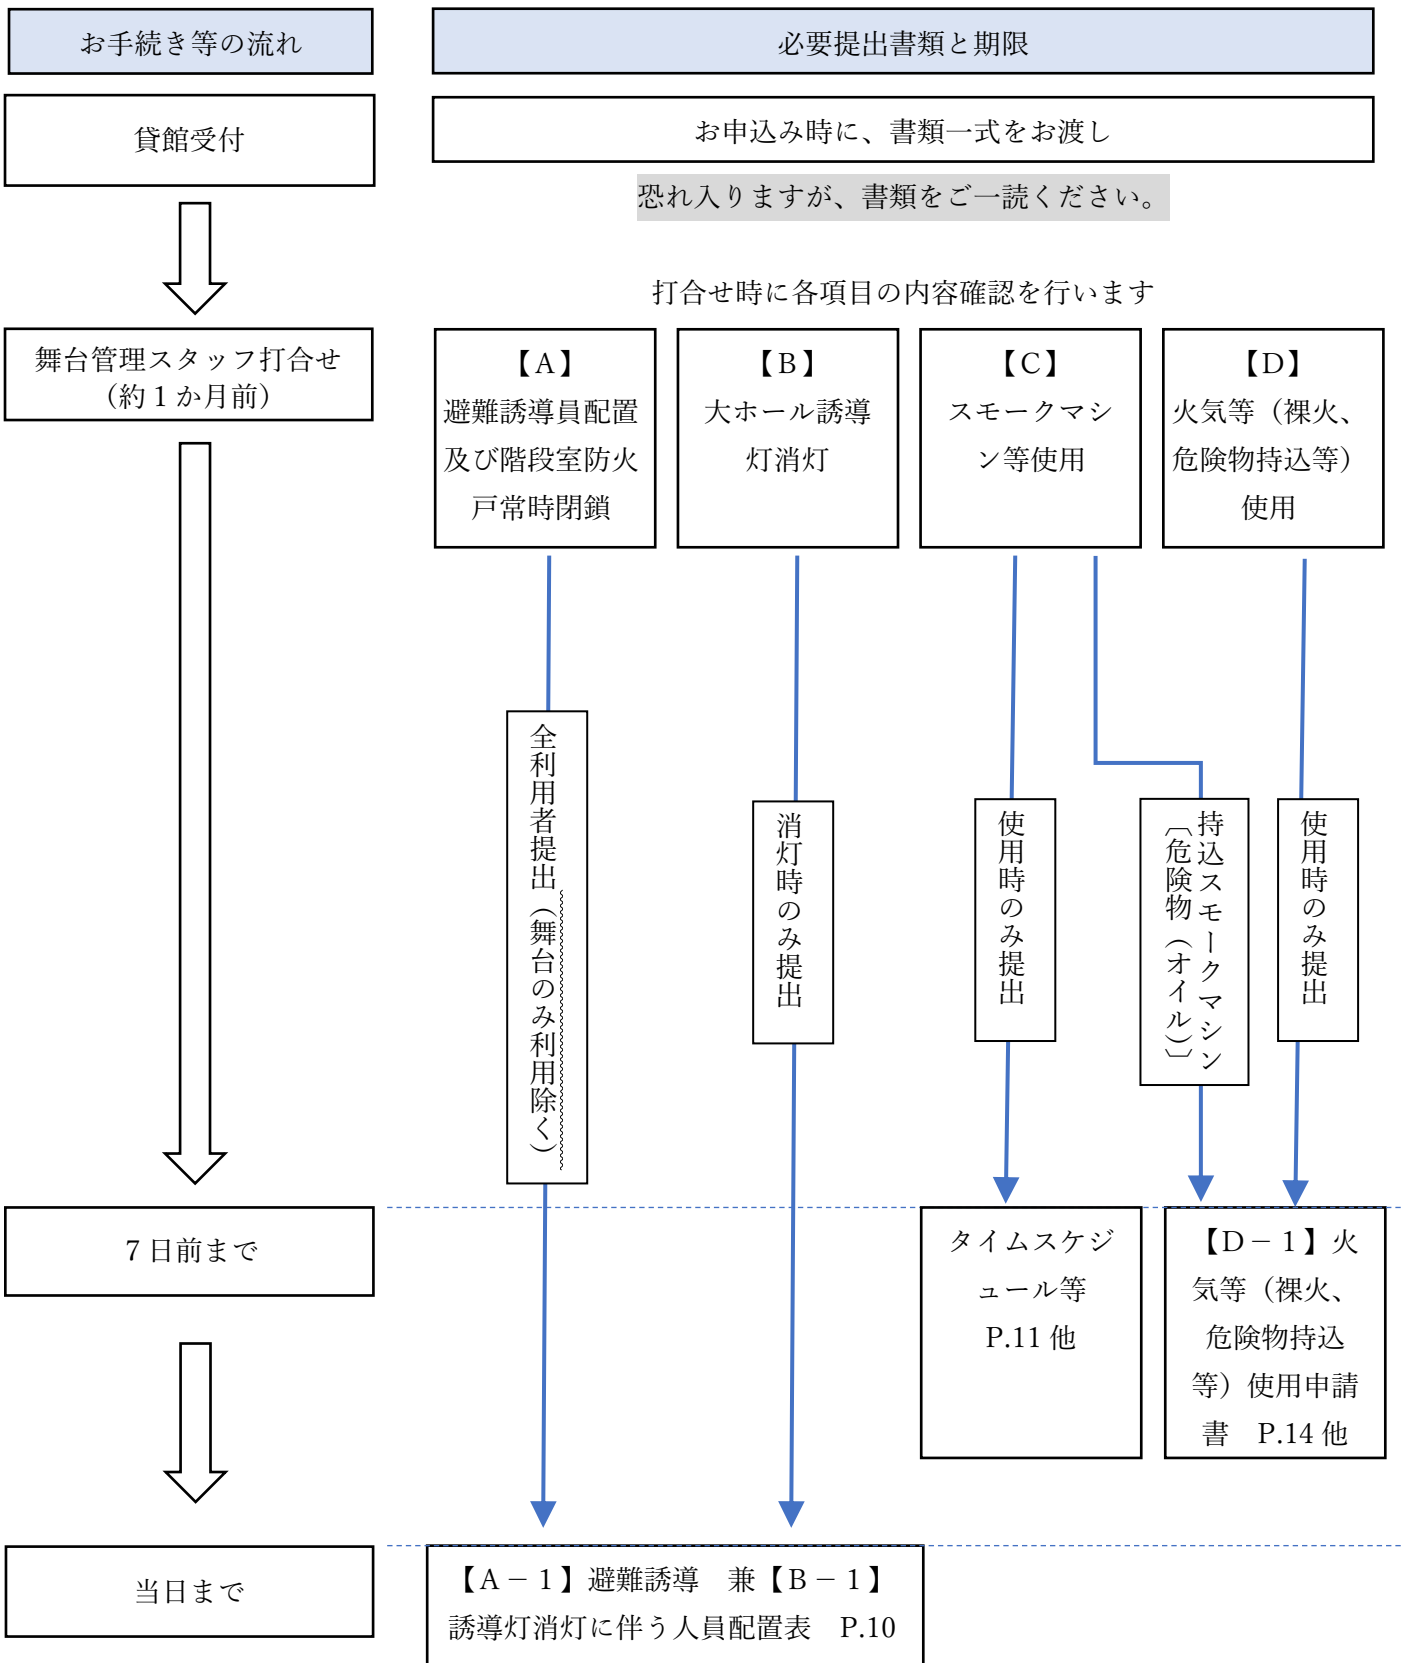

【C】 スモークマシン等使用に関する注意事項に関する承諾

スモークマシン等を使用しますか。(使用予定含む) ア. 使用しない イ. 使用する または 現在不明 ※アを選択された場合は、一切使用できません。ご注意ください。	いずれかに○ ア ・ イ
<u>上記イの方のみ</u> スモークマシンの種類 ア. すばるホール備品のスモークマシン [ロスコ・ディフュージョン DF-50] イ. 持込スモークマシン [非危険物] ウ. 持込スモークマシン [危険物 (オイル)] → 消防署へ別途手続き必要 エ. 未定 (使用する場合は再度申請が必要です。)	いずれかに○ ア ・ イ ・ ウ ・ エ ※ウの方は【D】へ
1. 別紙【C】スモークマシン等使用に関する注意事項の内容を理解し承諾しました。 2. スモークマシン等を使用する場合は、 <u>タイムスケジュール等を利用日の7日前までに必ず提出します。</u> 3. 前項ウの場合は、消防署へ別途手続きします。	日付 / 署名
会館記入 書類提出日 年 月 日	担当者

【D】 火気等 (裸火、危険物持込等) 使用に関する承諾

火気等 (裸火、危険物持込等) を使用しますか。(使用予定含む) ア. 使用しない イ. 使用する または 現在不明 ※アを選択された場合は、一切使用できません。ご注意ください。	いずれかに○ ア ・ イ
1. 別紙【D】火気等 (裸火、危険物持込等) 使用についての内容を理解し承諾しました。 2. 火気等 (裸火、危険物持込等) 使用する場合は、【D-1】火気等 (裸火、危険物持込等) 使用届等を添付し <u>利用日の7日前までに必ず提出します。</u> 3. 消防署への届出が必要な場合は、許可がないと使用できません。概ね <u>7日間以上前に富田林市消防署へ提出し、その許可書を提出します。</u>	日付 / 署名
会館記入 書類提出日 年 月 日	担当者

以上、上記申請後、変更がある場合は速やかに再申請して下さい。期限に間に合わない場合と利用できない場合があります。ご注意ください。

(以下、会館記入欄)

特記事項	
------	--


上記のとおり許可してよろしいか。

事務局長	事業課長	課長代理	主幹	係長	主査	係員	管理課長	防火管理者

【A】避難誘導員配置及び階段室防火戸常時閉鎖

1、ホールの使用にあたり、避難誘導員を配置し緊急時は避難誘導に努めてください。また、舞台と「楽屋1」間の階段室防火戸は開放状態で放置せず常時閉鎖してください。

舞台と「楽屋1」間の
階段室防火戸

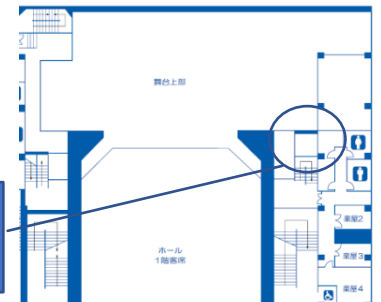

- 2、客席両側及び後方出入口に誘導員を配置してください。2階席を使用する場合は2階にも配置してください。
- 3、誘導灯を消灯する場合は遅刻者を席に案内する誘導員も配置してください。
- 4、舞台と「楽屋1」間の階段室の防火戸（各階）は消防法上開放状態で放置することはできません。出入りの都度、閉鎖して下さい。
- 5、緊急時は避難誘導に努めてください。
- 6、配置誘導員（3名以上）を配置し、配置表【A-1】を利用までに必ず提出して下さい。（舞台のみ利用は除く）
- 7、上記内容を守れない場合は、利用中止または中断いただく場合があります。

【B】大ホール誘導灯消灯に関する注意事項

誘導灯の消灯にあたっては許可の条件を順守し、誘導灯消灯時には観客の安全確保に留意して下さい。また、消灯時のホール内での事故については申請者が一切の責任を負って下さい。

1、消灯を許可する公演等

- (1) 消防法令上、誘導灯を消灯できるのは上演中の誘導灯の点灯が鑑賞効果を阻害する場合で、特に暗さが必要とされる場合に限られます。
- (2) 入場者の状況（高齢者や子供、障がい者等）や公演内容によって誘導灯の消灯が危険と認められる場合は消灯できません。
- (3) 許可した場合でも消灯の必要性、安全性の確保に疑義があるときは消灯を認めない場合があります。
- (4) 誘導等を消灯できるのは開演中のみで、開演前、休憩中、終演後等、観客が自由に行動できる時間は消灯できません。リハーサル時に消灯を希望される場合は、無観客の場合に限り対応いたしますので申し出てください。

2、許可の条件

- (1) 消灯は開演中のみで、公演前、休憩、終演時には点灯して下さい。
- (2) 消灯時は客席両側及び後方に客席誘導員を配置し、ロビーには遅刻者を席に案内するための誘導員を配置して下さい（ペンライト必要）。
- (3) 開演前はホール所定の場内アナウンスで誘導灯消灯の案内を2回以上行い、観客への周知を図って下さい。
- (4) 緊急時は誘導灯を強制点灯します。
- (5) 緊急時は避難誘導に努めてください。
- (6) 上記事項が順守されない場合や安全上やむを得ず点灯が必要と判断した場合は、ホール管理責任者の判断で申請者・主催者の承諾なく手動で点灯する場合があります。

3、許可された場合の措置

- (1) 誘導灯消灯システムの操作
操作は、ホールの照明担当者が行います。消灯、再点灯のタイミングを担当者と調整してください。
- (2) 舞台上の安全対策
消灯中は暗転等で舞台照明を落とした場合、かなり暗くなります。補助照明の使用等により事故の防止に努めるとともにホール担当者の指示に従ってください。

4、非常時の措置

火災時は自動火災報知設備と連動し誘導灯を強制点灯します。また、火災以外の非常事態が発生した場合も、直ちにホール照明担当者が強制点灯します。

5、提出期限

誘導灯を消灯する場合は、配置表【B-1】を利用までに必ず提出してください。

【C】 スモークマシン等使用に関する注意事項

1、自動火災報知設備について

当ホールには自動火災報知設備が設置されており、消防法令上、自動火災報知設備のベルは原則停止することはできません。

したがいまして、スモークマシン等の使用にあたっては、その煙により自動火災報知設備のベルが鳴動する可能性があることを十分理解した上でご使用ください。

2、許可の条件

- (1) 自動火災報知設備のベルが鳴動するリスクを承知した上でご使用いただきます。
- (2) 許可された場合であっても、当日又はリハーサル時の煙の量により、自動火災報知設備が作動するおそれがあると判断した場合は、煙の量について相談させていただく場合があります。
- (3) 自動火災報知設備が鳴動した場合、ホール担当者の指示に従って下さい。

3、スモークマシンの種類

打合せの際に申請された内容と異なる場合は、再度申請をお願いします。また、以下の種類により手続きが異なります。ご注意ください。

ア. すばるホール備品のスモークマシン [ロスコ・ディフュージョン DF-50]

イ. 持込スモークマシン [非危険物]

ウ. 持込スモークマシン [危険物 (オイル)] → 消防署へ別途手続き必要

※ウの場合は、消防署へ別途手続きが別途必要です。【D】の手続きを参照ください。

4、提出期限

スモークマシン等の使用時はタイムスケジュール等を添付し利用日の7日前までに申請して下さい。

【D】火気等（裸火、危険物持込等）使用について

施設のご利用に伴い演出等で裸火（タバコ・花火など）を持ち込まれる場合、及びオイル使用のスモークマシンを持ち込みされる場合（危険物の持込みに該当するため）は、当会館への使用申請と併せて消防署への許可申請（富田林市火災条例23条）が必要となる場合があります。

また、当会館備品のスモークマシンを使用する場合においても、当会館への使用申請が必要となります。

【申請の流れ】

〔1〕施設を予約し、会館スタッフと打合せを行う

裏面に該当する物品等を使用する場合は、必ずご申告ください。

〔2〕裏面に該当する物品等を使用する場合は、会館受付で「火気等（裸火、危険物持込等）使用申請書」に記入し、会館へ許可申請を行ってください。（会館への申込み期限は、利用日7日前まで）

〔3〕消防署への許可が必要な場合は、〔2〕の申請書類複写をお渡ししますので、次の書類と併せて消防署へ許可申請の手続きを行ってください。

（消防署への必要書類）

- 「喫煙・裸火の使用・危険物品の持込み」の許可申請書（消防署 様式1）
- 舞台配置図（火点、移動範囲、緊急時の消火器配置、人員配置）
- タイムスケジュール
- 裸火・煙草の場合：使用品、使用量、使用方法の説明
- 危険物使用の場合：使用するオイルの種類・機器説明書など詳細の記載がある資料
- 「火気等（裸火、危険物持込等）使用申請書」受付済のコピー

上記書類を揃え、2部ご用意の上で富田林市消防署へ提出してください。

許可が下りるまで概ね1週間程度を見込んでおいてください。許可がないと使用できません。

詳しくは富田林市消防署（0721-23-0119）までお問い合わせください。

〔4〕消防署より許可連絡

消防署より許可が下りた後、申請許可書の表紙部分を会館受付に1部提出してください。

以上で、お手続きは終了です。

許可申請にお時間が必要ですので、早めのお手続きをお願い致します。

裏面参照

参考 下表は消防署より使用可とされている物品です。

○…要申請 ―…申請不要

館内施設のみ（屋外は対象外）

種類	使用可能施設	すばるホール	消防署	備考	
スモーク マシン	非危険物	2F ホール 小ホール	○	―	
	危険物 石油類3類・4類のみ 2類は不可	銀河の間 ※上記以外不可	○	○	
	会館備品 (ロスコ)	2F ホール	○	―	※非危険物
	会館備品 (ディフュージョン・DF-50)		○	―	※危険物ですが、会館で届け出済のため、消防署への手続きは不要。
裸火 (ロウソク・固形燃料※など)	2F ホール 舞台のみ、 客席は不可	○	○	舞台上での一切の裸火は許可事項となります。 火炎を有するものは、火炎の長さ20cm以内。 火花の飛散距離は2m以内。	
	2F ホール 以外	○	―		
カセットコンロ	2F ホール	○	○	持込ガスボンベ 総重量0.5Kg以内まで	
	2F ホール 以外	○	○	持込ガスボンベ 総重量5Kg以内まで	
火薬 (クラッカー含)	2F ホール 舞台のみ	○	○	・1公演（公演毎に館内持込み）につき①火薬量0.1g/個までなら50個 ②1個当たり0.1gを超え～15g以下/個は10個まで使用可 ・打上げ花火は不可 ・客席不可	
クラッカーのみ (SFマーク品のみ)	2F ホール 以外	○	○	火薬量0.1kg以下なら可（総量） 参考 おもちゃクラッカー2000個程度	
加熱調理器	銀河の間 小ホール 展示室 アルデバラン 和室せせらぎ レストラン	○ ただし、煙の出る調理は禁止	―	（注）左記施設以外は、使用できません。	


※自動火災報知設備ベル停止は、原則いたしません。ご注意ください。

※固形燃料は量・成分により許可できないものがあります。事前に消防署へご相談ください。

※LPガス類については館内施設では一切許可できません。施設外（敷地内）についてはご相談ください。

※上記以外のものは消防署へお問い合わせください。

火気等使用申請の流れ

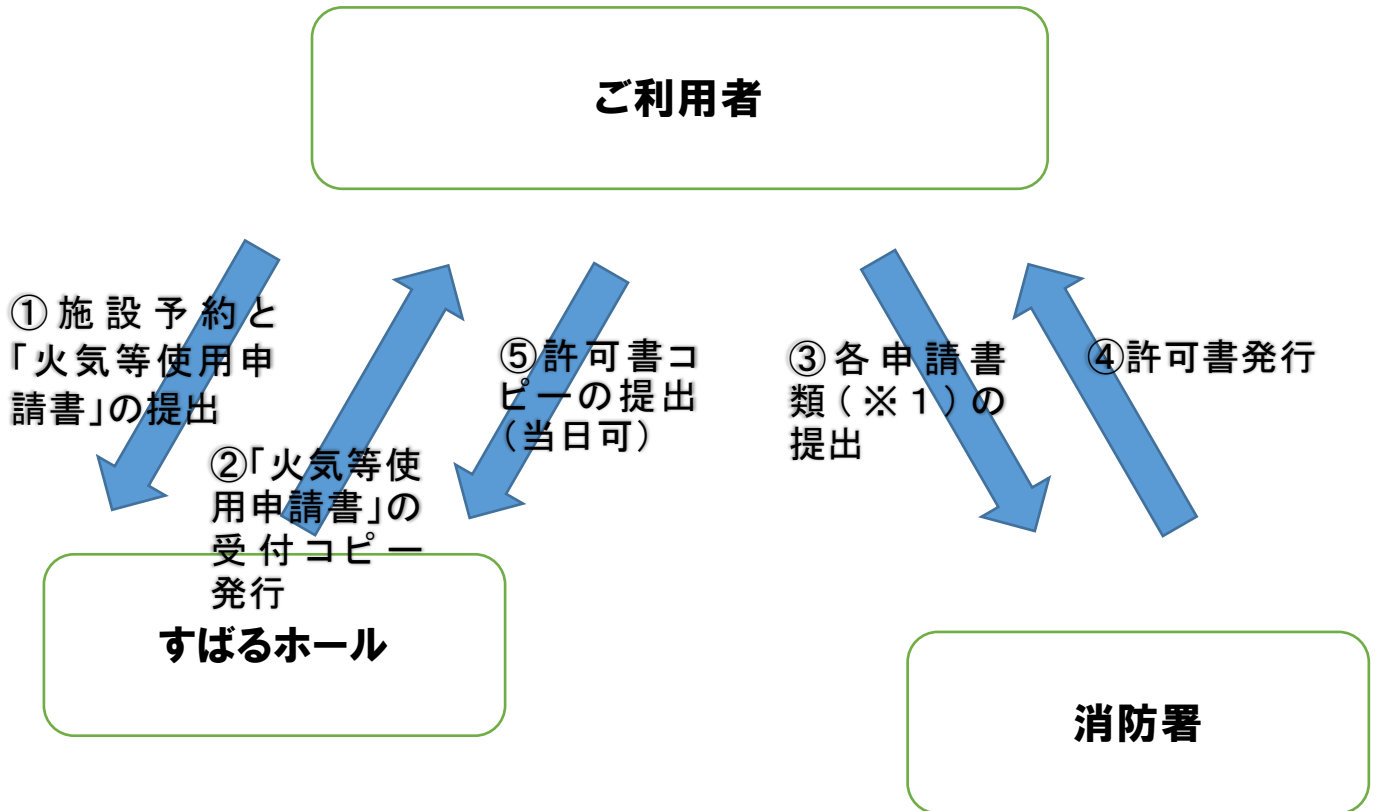

※1 各申請書類

裸火・危険物などの使用申請の提出については【D】火気等（裸火、危険物持込等）使用についての〔3〕に記載の書類をご準備ください。

【A-1】避難誘導 兼 【B-1】誘導灯消灯に伴う人員配置表

(公財) 富田林市文化振興事業団理事長 様
以下のとおり、届出します。

利用日	年 月 日 () ~ 年 月 日 ()
団体名	
届出者名	(連絡先)

届出内容に、○をつけてください

	【A-1】配置誘導員の人員配置（3名以上） ※全利用者（ <u>舞台のみ利用の方は不要です</u> ）
	【B-1】誘導灯消灯に伴う人員配置 ※該当利用者のみ

【A-1】

舞台

可動

車イス席

親子室 (2室)

2階 144席

1階 654席

2F

階段つきあたりの奥に化粧室があります

階段つきあたりの奥に化粧室があります

※2階利用時のみ
〔客席係4〕氏名

〔客席係1〕氏名

〔客席係2〕氏名

〔客席係3〕氏名

〔遅刻誘導係5〕氏名
※誘導灯消灯利用時のみ記入

〔遅刻誘導係6〕氏名
※誘導灯消灯利用時のみ記入

〔客席係4〕氏名

タイムスケジュール

※左記記入例に従って、右側にご記入ください。

記入例

利用者名	すばる劇団
使用日	12月3日
使用場所	2Fホール
内容	演劇公演


利用者名	
使用日	
使用場所	
内容	

時間	内容
9:00	搬入
10:00	
11:00	
11:00	音響 照明
12:00	
13:00	休憩
13:00	リハーサル
14:00	
15:00	
15:00	リハ時は実際には 着火しません
16:00	開場
17:00	
17:00	本番
18:00	
19:00	
18:00	開演40分にて 裸火(ライ)
19:00	バラし
20:00	
21:00	完全撤収
22:00	

時間	内容
9:00	
10:00	
11:00	
12:00	
13:00	
14:00	
15:00	
16:00	
17:00	
18:00	
19:00	
20:00	
21:00	
22:00	

記入例

12

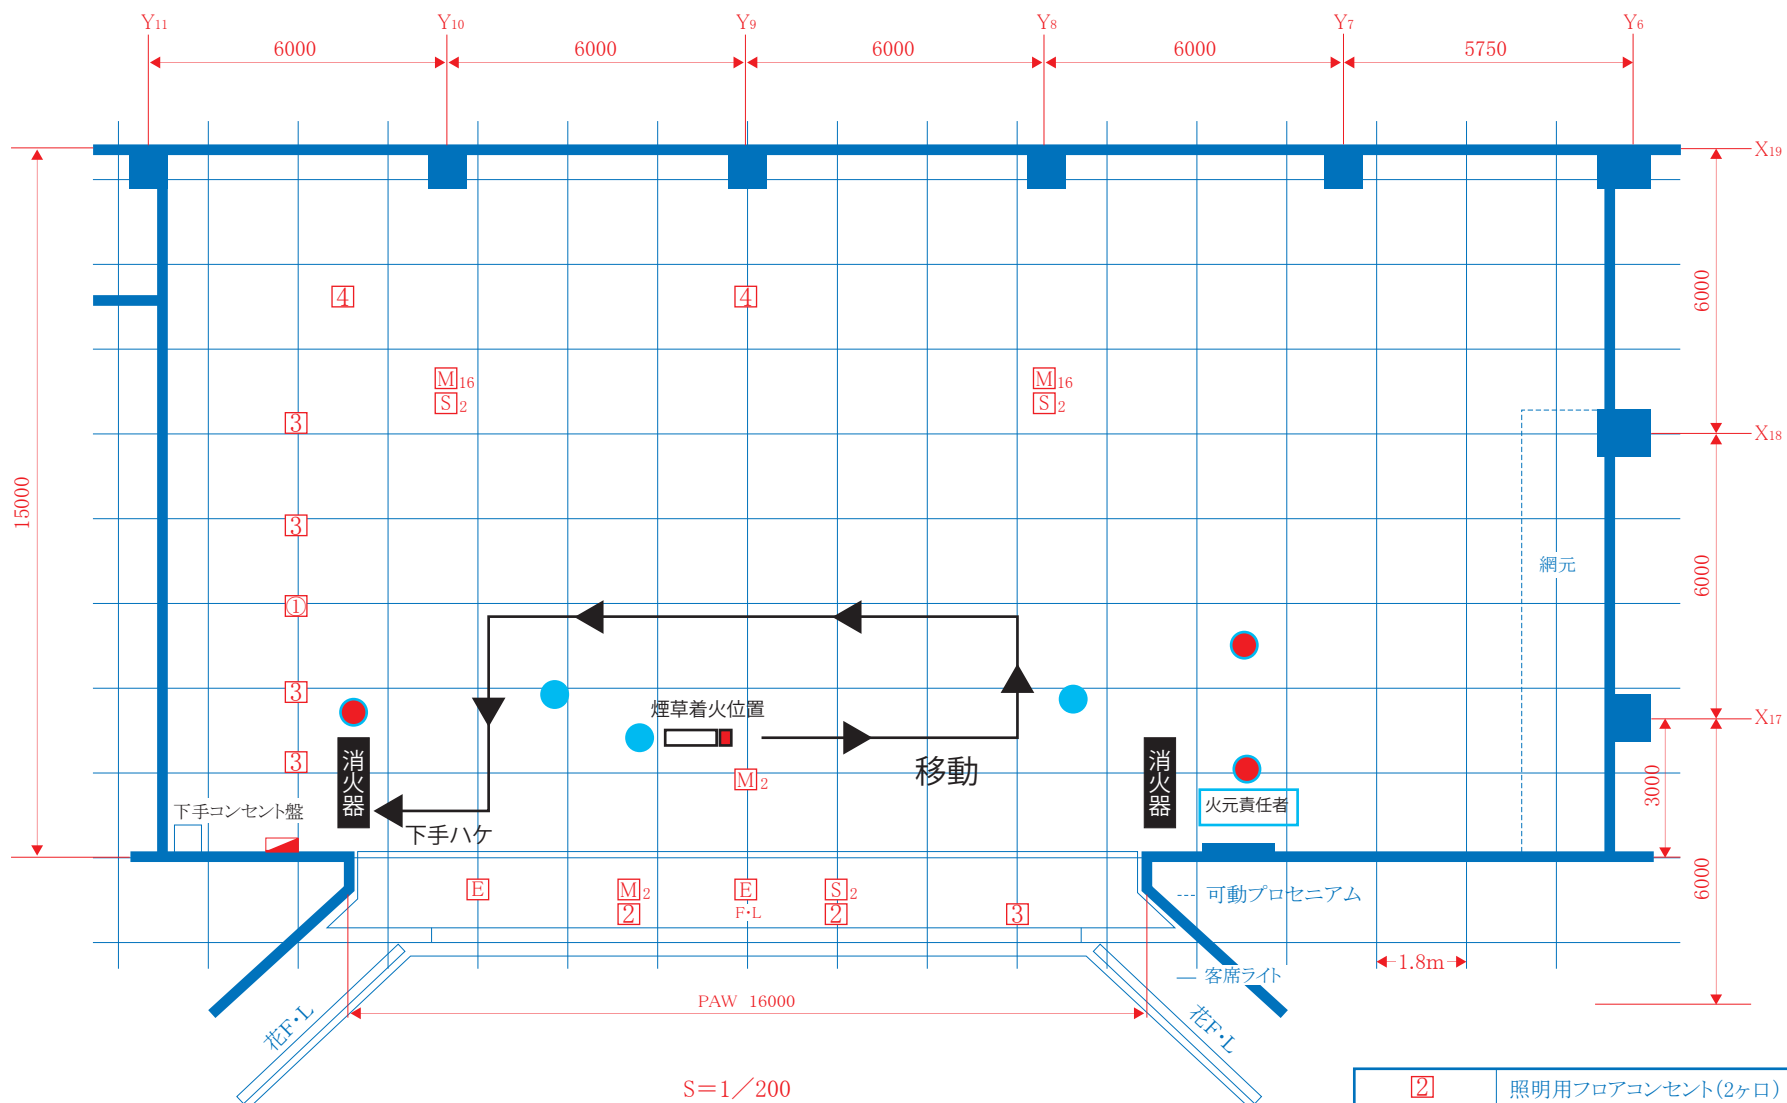


● …舞台スタッフ

● …出演者

②	照明用フロアコンセント(2ヶ口)
①	照明用フロアコンセント(60A1ヶ口)
③	照明用フロアコンセント(3ヶ口)
④	照明用フロアコンセント(4ヶ口)
◻	仮設照明用電源(100V 200V)
E	エレベーターマイク
M ₂	マイクフロアコンセント(2ヶ口)
M ₁₆	16chマルチフロアコンセント
S ₂	スピーカーフロアコンセント(2ヶ口)

S=1/200

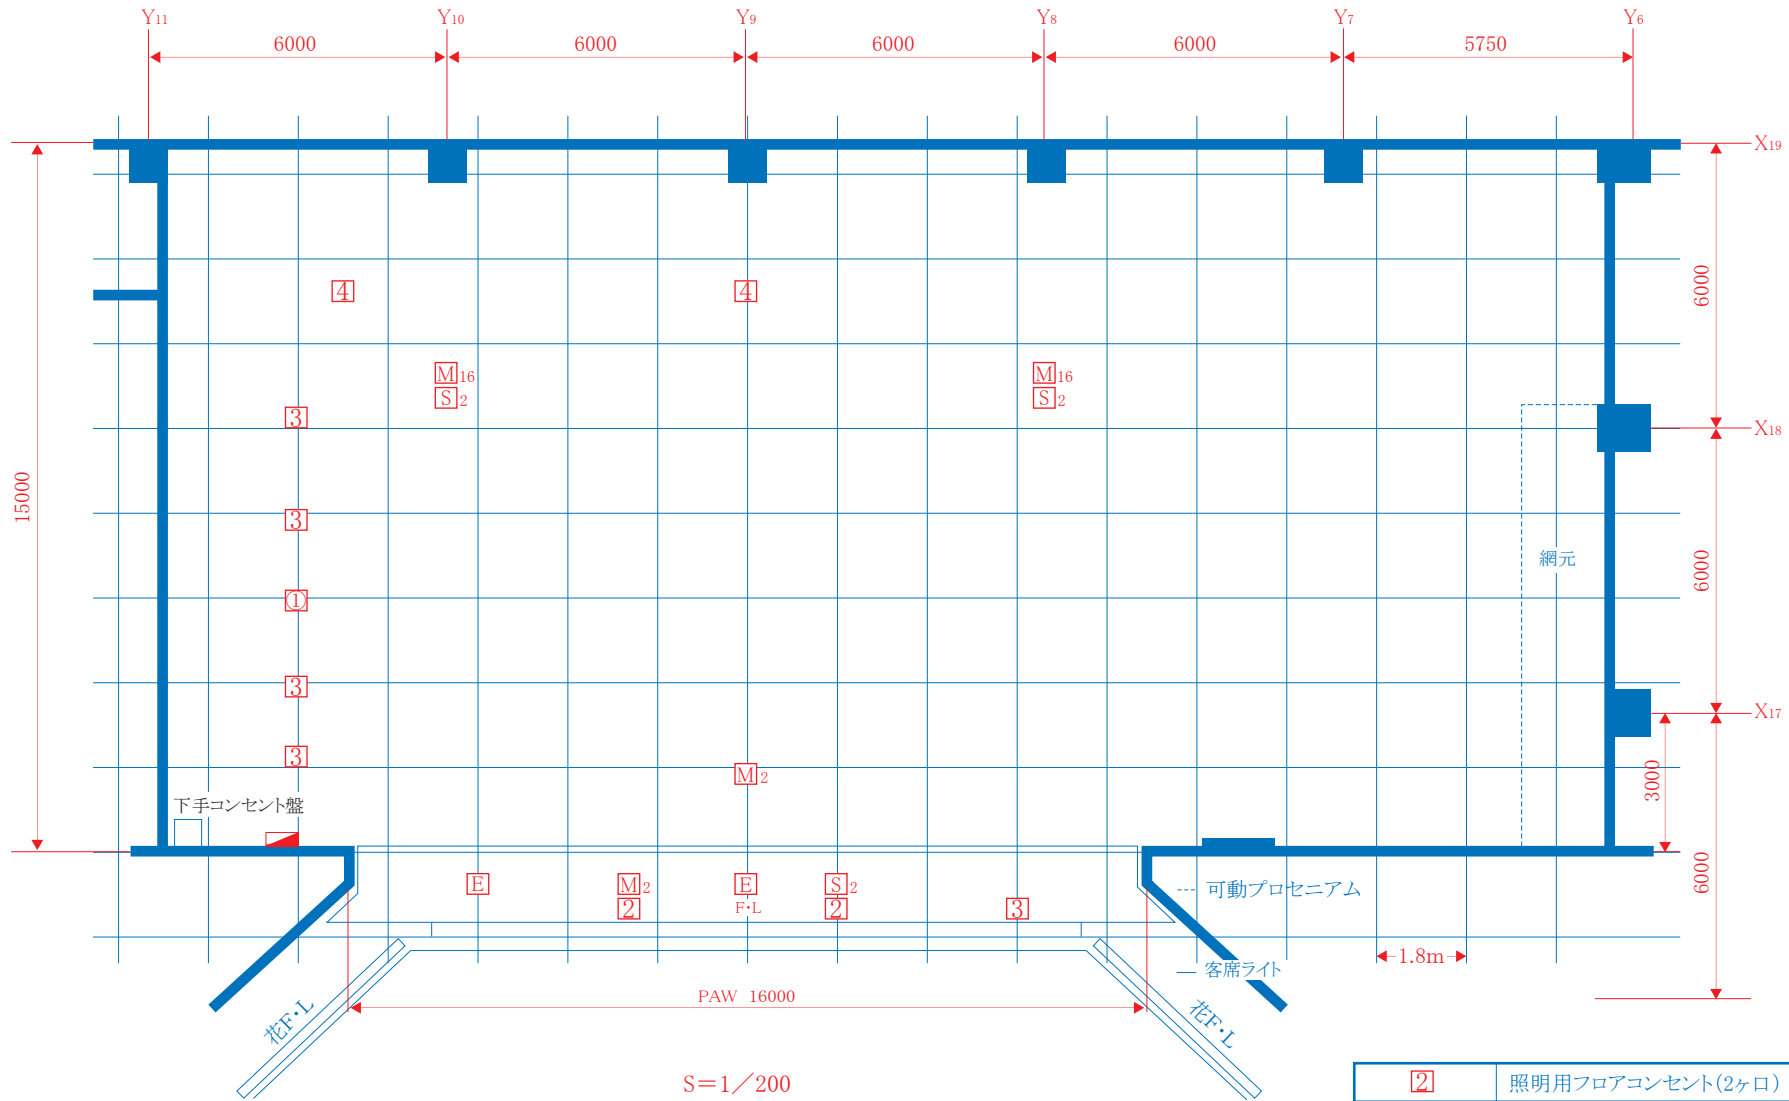

②	照明用フロアコンセント(2ヶ口)
①	照明用フロアコンセント(60A1ヶ口)
③	照明用フロアコンセント(3ヶ口)
④	照明用フロアコンセント(4ヶ口)
■	仮設照明用電源(100V 200V)
E	エレベーターマイク
M ₂	マイクフロアコンセント(2ヶ口)
M ₁₆	16chマルチフロアコンセント
S ₂	スピーカーフロアコンセント(2ヶ口)

様式第1号

喫煙
裸火の使用の許可申請書
危険物品の持ち込み

年 月 日		
富田林市消防長 様		
申請者 住所 氏名		
喫煙		
富田林市火災予防条例第23条第1項ただし書の規定により裸火の使用に 危険物品の持ち込み		
ついて許可されるよう申請いたします。		
記		
指 定 場 所	所在地	電 話 番
	名 称	
	用 途	
許 可 を 受 け よ う と す る 行 為	内 容	
	期 間	
	理 由	
消火設備及び特に 火災予防上講じた措置		
防火管理者（責任者） 氏 名		
※受 付 欄	※経 過 欄	※許 可 欄

- 備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
- 2 許可を受けようとする場所の詳細図及び付近の略図を添付すること。
- 3 ※印の欄は、記入しないこと。